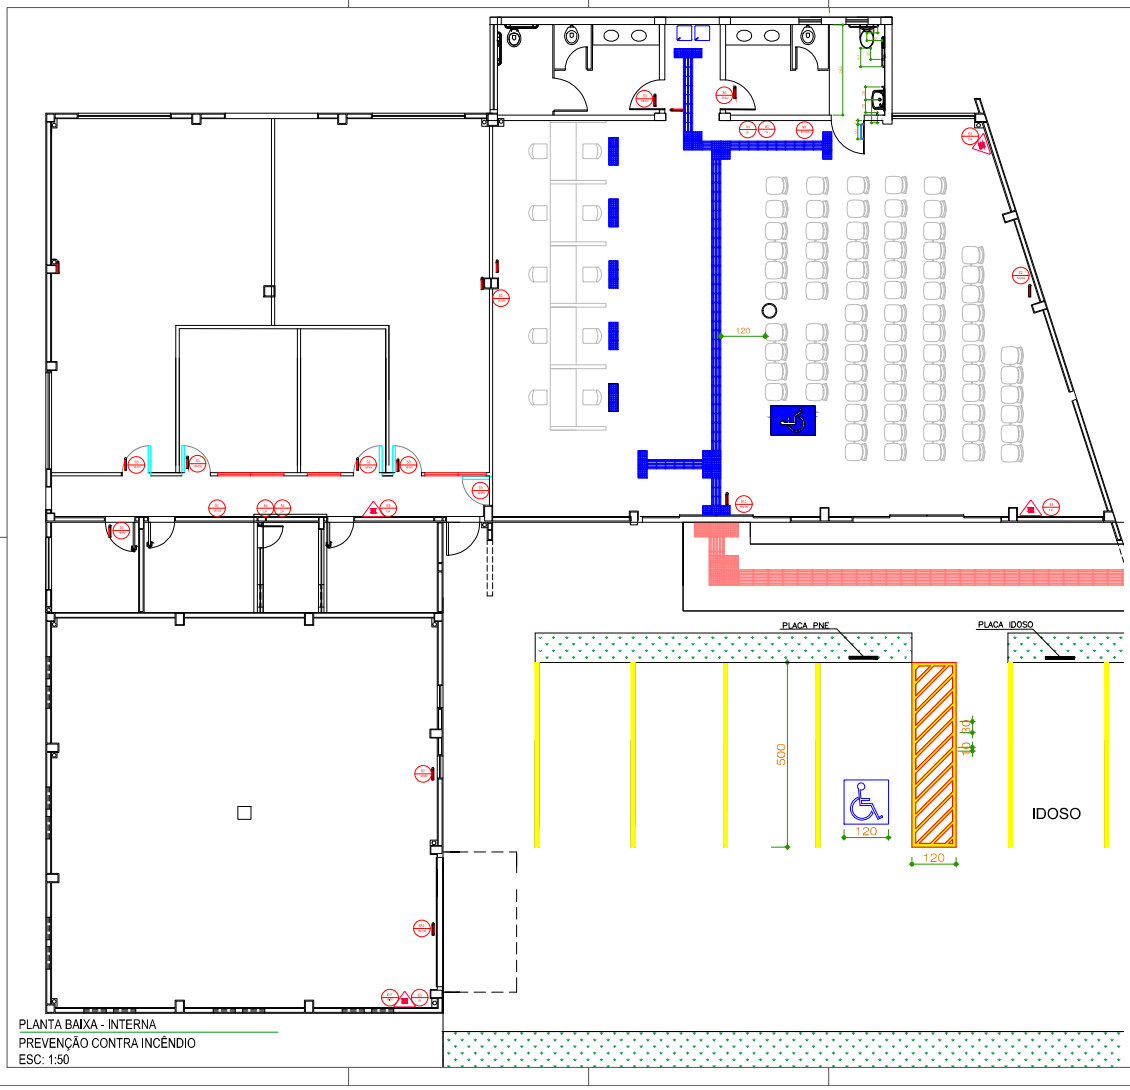

PLANTA BAIXA - INTERNA
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESC: 1:50

EQUIPAMENTOS		QUANTITATIVO E DIMENSÕES MÍNIMAS
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA MÍNIMO 122 LUMENS (IMAGEM ILUSTRATIVA)	17 UNIDADES

SINALIZAÇÃO			QUANTITATIVO E DIMENSÕES MÍNIMAS
S2		INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA	2 UNID. 126 x 252
			2 UNID. 126 x 252
S3		INDICAÇÃO DA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER LOCADA ACIMA DA PORTA (10CM), PARA INDICAR O SEU ACESSO	10 UNID. 126 x 252
S12	SAÍDA	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	2 UNID. 159 x 316
E6		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR INSTALADO SOBRE O EXTINTOR	4 UNID. 134
A5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS	4 UNID. 234
E17		SINALIZAÇÃO DE PISO PARA O EXTINTOR LOCALIZADO NO DEPOSITO DE LIXIAS CONFORME DETALHE	1 UNID
M1		NA ENTRADA PRINCIPAL DA REPARTIÇÃO	1 UNID.

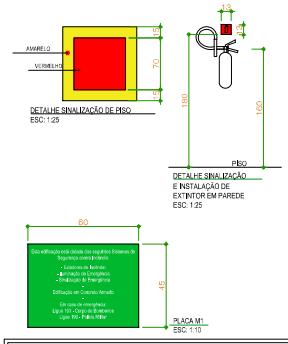

- CONSULTAR OS DEMAIS DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO;
- DEVERÁ SER REALIZADA A CONFERÊNCIA DE TODAS AS MEDIDAS ANTERIORMENTE E EXECUÇÃO, QUALQUER DIVERGÊNCIA ENCONTRADA, DEVE-SE COMUNICAR O PROJETISTA.

ORIENTAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

- A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER INTERLIGADA COM A REDE ELÉTRICA JÁ EXISTENTE;
- DEVEM ESTAR COM O MECANISMO DE UTILIZAÇÃO APENAS NA FALTA DE ENERGIA;
- TODAS AS LUMINÁRIAS PRECISAM ESTAR CERTIFICADAS PELO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO BRASILEIRO E DEVEM TER AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1h (UMA HORA);
- DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS, CONFORME A NPT018 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
- AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA EXISTENTES PODEM SER MANTIDAS.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
Rua João Parolin, 224
Prado Velho
Curitiba (PR)
Fone: (041) 3330-8000
e-mail: SEINFRE-PLANEJ@

Título: Projeto de Prevenção Contra Incêndio
Obra: Fórum Eleitoral de Colombo
Endereço: Rua Padre Francisco Camargo, 759
Colombo – PR
Responsável Técnico: Eng. Civil Henry Vaz Dreon – CREA PR 119503/D
Desenho: Henry
Conteúdo: –Prevenção Contra Incêndio –Detalhes
Data: 29/05/21
Escala: INDICADAS
Nº da Prancha: 01/01
Rev. 01