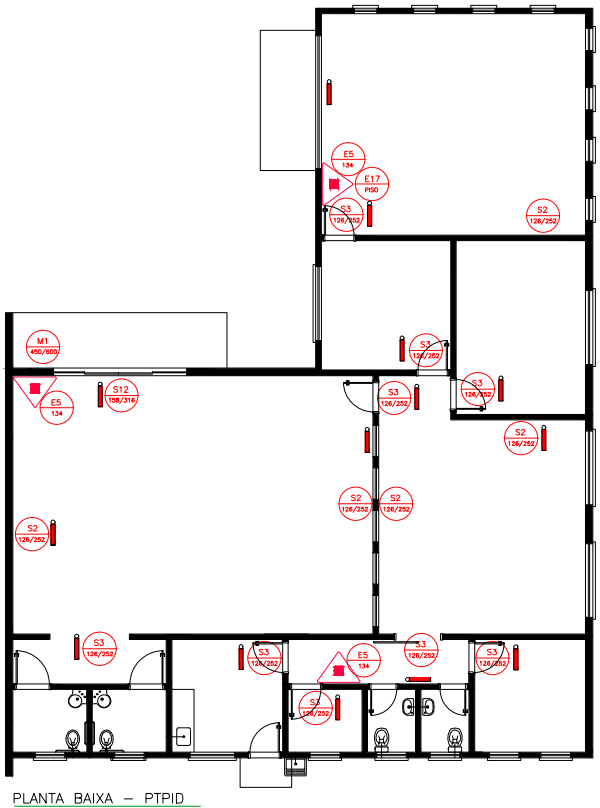

PLANTA BAIXA – PTPID
ESC: 1:50

XX CODIGO DA PLACA
XXX DIMENSÕES (mm)



Detalhe Fixação de Orientação e Salvamento

Esc: 1:25



Sinalização e Instalação de Extintor em Parede

Esc: 1:25

SINALIZAÇÃO			QUANTITATIVO FÓRUM ELEITORAL
S2		INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FIXADO 1,80m DE ALTURA DO CHÃO DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 H	3 UNID. 126 x 252
			2 UNID. 126 x 252
S3		INDICAÇÃO DA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA (10CM), PARA INDICAR O SEU ACESSO	9 UNID. 126 x 252
S12	SAÍDA	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	1 UNID. 158 x 316
E5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR INSTALADO SOBRE O EXTINTOR h=1,80m	4 UNID. 134
A5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS h=1,80m	1 UNID. 136
E17		Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, para evitar sua obstrução	1 UNID. 1000
M1		Na entrada principal da edificação	1 UNID. 450 x 600

LEGENDA
EQUIPAMENTOS

EXTINTOR DE PÓ ABC (PQS)	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
EXTINTOR DE PÓ ABC (PQS) CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA: 2-A : 20-BC IMAGEM ILUSTRATIVA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE 250 LUMENS IMAGEM ILUSTRATIVA MÍNIMO 122 LUMENS 14 UNIDADES

Indicação do Quadro Elétrico

Esc: 1:25

Placa M1

Esc: 1:10



Sinalização de Piso

Esc: 1:25

- CONSULTAR OS DEMAIS DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO;
- DEVERÁ SER REALIZADA A CONFERÊNCIA DE TODAS AS MEDIDAS ANTERIORMENTE E EXECUÇÃO, QUALQUER DIVERGÊNCIA ENCONTRADA, DEVERÁ SER COMUNICADO PROJETISTA.

ORIENTAÇÕES DE EXTINTORES

- EQUIPADO SEM COLOCADOS SOBRE SUPORTES APROPRIADOS, FIXADO COM SUA BASE A UMA DISTÂNCIA DO PISO NÃO INFERIOR A 10 CM;
- NA ENTRADA DE CARGA PEGADA DO EXTINTOR DEVE SER DESCRITO O NOME DO LOCAL DA OBRA;
- OS EXTINTORES LOCALIZADOS PRÓXIMO AO ALCANCE DE QUE DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIE;
- OS EXTINTORES EXISTENTES QUE ESTIVEREM APTOS PODEM SER MANTIDOS, APENAS DEVEM SER RELOCADOS PARA A POSIÇÃO CORRETA.

ORIENTAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER INTERLIGADA COM A REDE ELÉTRICA JÁ EXISTENTE;
- DEVEM ESTAR EQUIPADAS COM DISPOSITIVO DE UTILIZAÇÃO APENAS NA FALTA DE ENERGIA;
- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO;
- DEVEM SER ALOCADAS DE FORMA QUE NÃO HAJA ÁREAS ESCURAS;
- A ILUMINAÇÃO DEVERÁ POSSUIR NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS, CONFORME A NPT018 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ	Título: PTPID - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E DESASTRE	
	Obra: FÓRUM ELEITORAL DE IPIRANGA	Área: 241,30m²
	Endereço: R. AGENOR CHAVES FERREIRA, 405, SANTO ANTÔNIO, IPIRANGA - PR	
	Conteúdo: - PLANTA BAIXA - PTPID - DETALHES	Data: SET/19
		Escala INDICADA
Nº da Prancha 01/01	Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ CNPJ 03.985.113/0001-81	Responsável Técnico: PROFª ENG. BRUNO CUSTÁRIO DE OLIVEIRA CREA-PR 153.086/D