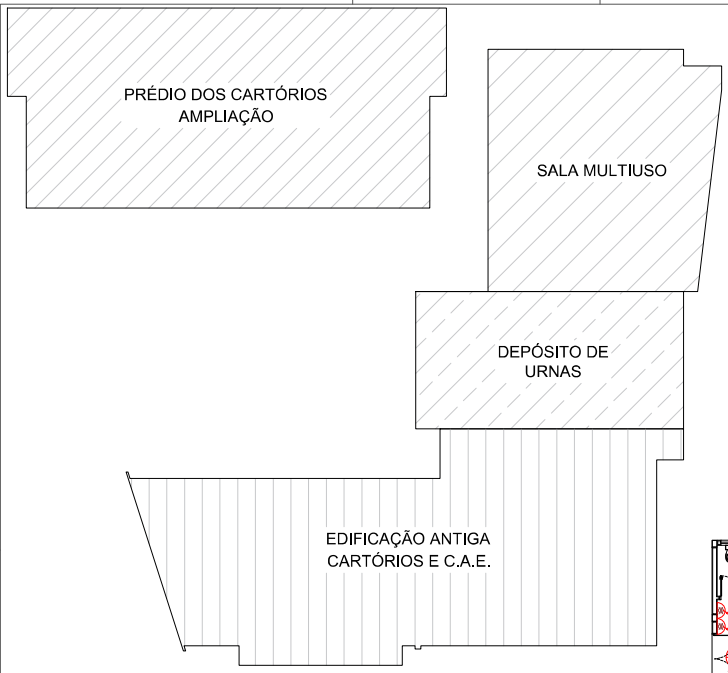

PLANTA BAIXA – IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES
ESC: 1:150

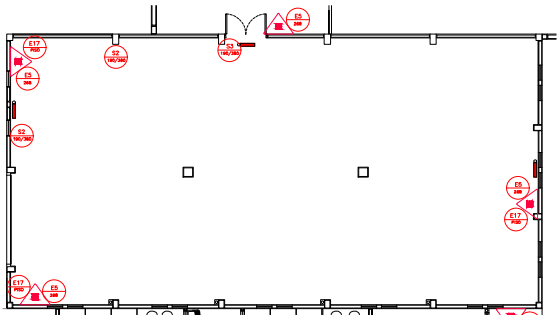

PLANTA BAIXA – DEPÓSITO DE URNAS
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESC: 1:75

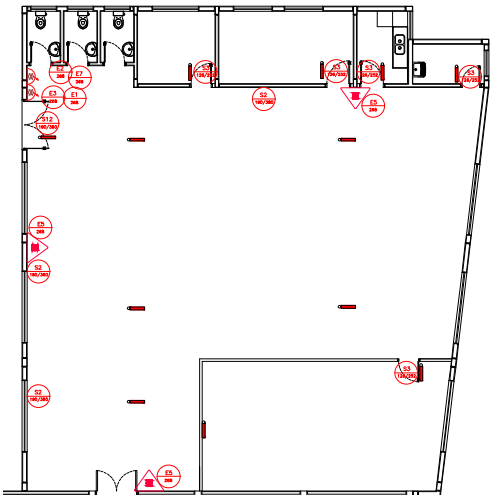

PLANTA BAIXA – SALA MULTIUSO
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESC: 1:75

EQUIPAMENTOS

	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	IMAGEM ILUSTRATIVA

SINALIZAÇÃO

			DIMENSÕES MÍNIMAS
S2		INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA	190/380 e 126/252
S3		INDICAÇÃO DA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA (10CM), PARA INDICAR O SEU ACESSO	190/380 e 126/252
S12		INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	190/380 e 158/316
E5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR INSTALADO SOBRE O EXTINTOR	268
A5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS	268
E17		SINALIZAÇÃO DE PISO PARA O EXTINTOR LOCALIZADO NO DEPÓSITO DE URNAS CONFORME DETALHE	1000
M1		NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO	450/600
E5		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	268
E1		ALARME SONORO	268
E2		COMANDO MANUAL DE ALARME	268
E3		COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO	268

- CONSULTAR OS DEMAIS DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO.
- DEVERÁ SER REALIZADA A COMPREENSÃO DE TODAS AS MEDIDAS ANTERIORMENTE E EXECUÇÃO. QUALQUER DIVERGÊNCIA ENCONTRADA, DEVE-SE COMUNICAR O PROJETISTA.

ORIENTAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

- A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER INTERLIGADA COM A REDE ELÉTRICA LA EXISTENTE.
- DEVEM ESTAR COM O MESCAMENTO DE UTILIZAÇÃO APENAS NA FALTA DE ENERGIA.
- TODAS AS LUMINÁRIAS PRECISAM ESTAR CERTIFICADAS PELO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO BRASILEIRO E DEVEM TER AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1h (UMA HORA).
- DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS, CONFORME A NBR10161 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
- AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA EXISTENTES PODEM SER MANTIDAS.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
Rua Ale Pereira, 224
Prado - Vigário
Curitiba (PR)
Fone: (41) 3330-8000
Local: (0.0)-(-150.41,22.0)R

Título:	Projeto de Prevenção Contra Incêndio (Sinalização, Iluminação e Extintores)
Obra:	Fórum Eleitoral de Londrina
Endereço:	Rua Gov. Pareigis de Souza, 231 - Centro Cívico Londrina - PR
Responsável Técnico:	Eng. Civil Bruno G. de Oliveira - CREA PR 153986/D
Desenho:	Bruno Oliveira
Conteúdo:	Prevenção Contra Incêndio
Data	27/03/20
Escala	INDICADAS
Nº da Prancha	01/02
	Rev. 01